


3 al 5 de Septiembre Pepsi Center
WTC CDMX

SIMBOLOGÍA	
	Registro de agua Pepsi Center
	Columna Pepsi Center
	No invadir
	Salida de Emergencia
	Hidrante

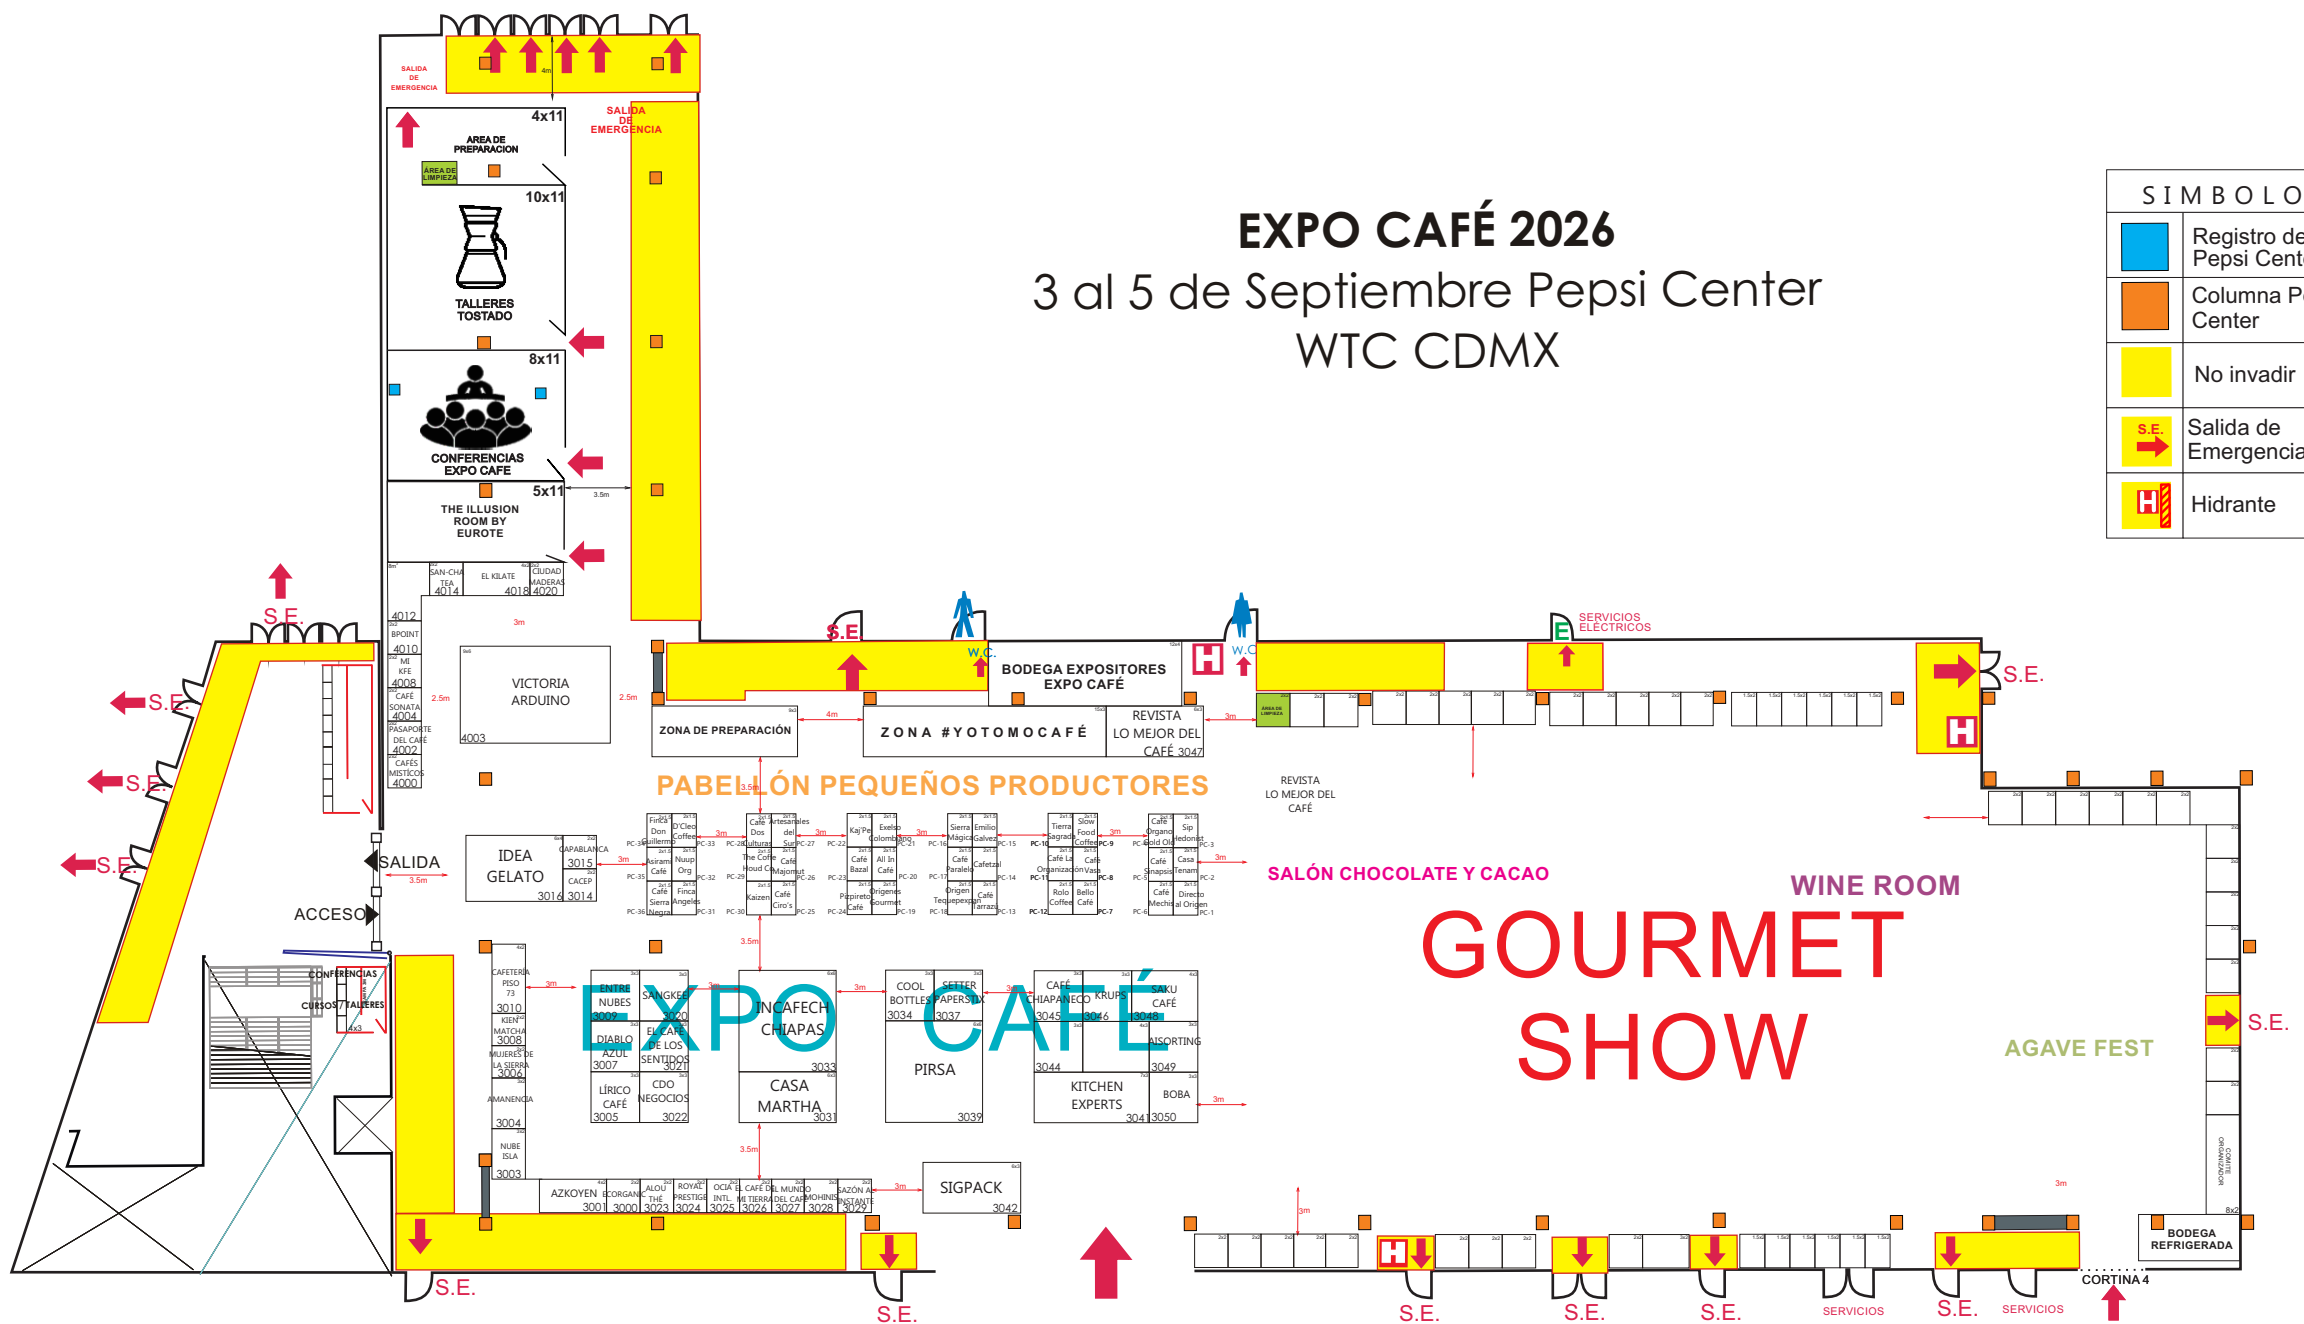

3 al 5 de Septiembre
WTC Cd. de México
Salones MAYA 1,2 y 3
Plano al 12 de agosto, 2026

SIMBOLOGÍA	
	columna Ø1.10m
	no invadir
	salida de emergencia
	hidrante
	toma de 440V en columnas a 2.20m de altura

